



Prinsippskisser, grøftestengsel m/ drenering 1:20


PLAN
1:20

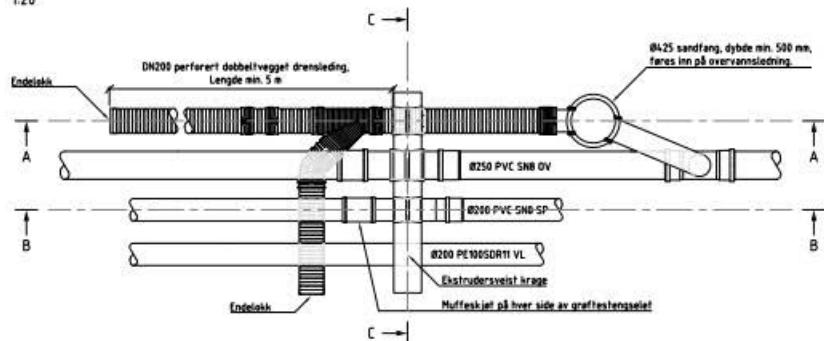


SNITT C-C
1:20

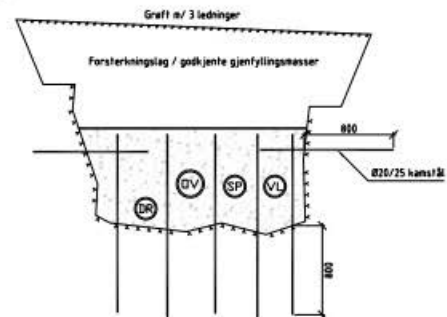

SNITT A-A
Drensledning m/ sandfang
1:20

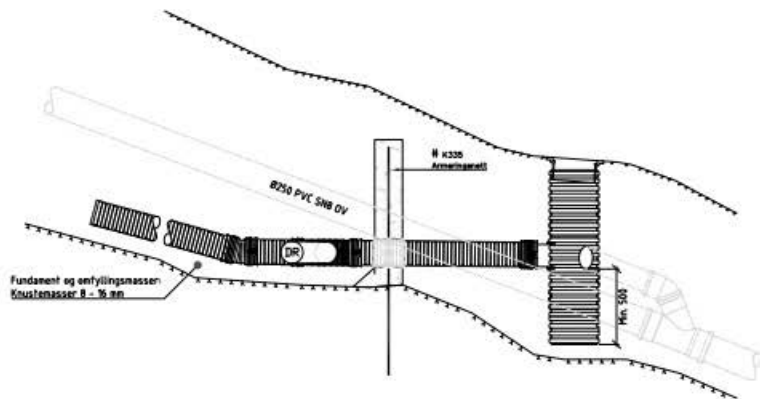

SNITT B-B
1:20

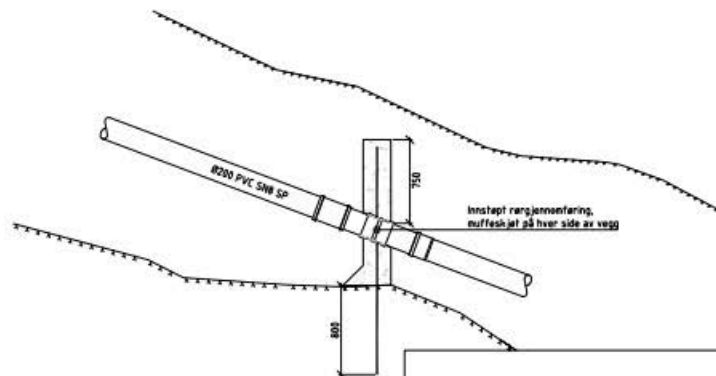

- Betong B30 M60
- Armering B500NC Ø20/25 mm kamstål, forankres/fastgyses minst 800 mm inn i fjell i grøftesider og bunn
- PVC-rør: innstøpt rørgjennomføring med muffeskjet på hver side av vegg
- DV-rør: støpes inn, muffeskjet på hver side av vegg
- PE-100 rør: påsevelt murkrage innstøpes.

Gjeld for kommunane:

Aurland
Høyanger
Luster
Lærdal

Sogndal
Vik
Ardal

Siv Ing Tobias Dahle		1:20 (A5)		1:40 (A3)	
Stander-tegning Grøftestengsel		MULTICONSULT		A6	
Gjeld for kommunane:		A6		A	